

検査内容変更と受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、検査内容の変更及び受託中止をさせていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2020年10月

◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名	項目コード	検査項目名
2428	NTx(尿)	4662	IV型コラーゲン・7S
2416	馬尿酸	2417	メチル馬尿酸
2418	マンデル酸	2421	N-メチルホルムアミド
2422	2,5ヘキサンジオン	2462	三塩化酢酸(TCA) (1,1,1-トリクロロエタンの代謝物)
2461	総三塩化物(TTC) (1,1,1-トリクロロエタンの代謝物)	2464	三塩化酢酸(TCA) (トリクロロエチレンの代謝物)
2463	総三塩化物(TTC) (トリクロロエチレンの代謝物)	2466	三塩化酢酸(TCA) (テトラクロロエチレンの代謝物)
2465	総三塩化物(TTC) (テトラクロロエチレンの代謝物)	3830	RLPコレステロール (レムナント様リポ蛋白コレステロール)

変更期日：2020年10月31日(土)受付分より

◇検査受託中止項目

項目コード	検査項目名
4575	ヒトTSHレセプター抗体定量 (TRAb-HUMAN)




受託中止期日：2020年10月31日(土)受付分をもって受託中止

※ 詳細は次頁をご参照ください。

◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名	変更内容	新	現	備考	
2428	NTx(尿)	検査方法	CLEIA法	EIA法	精度向上を目的とした測定試薬の変更	
		報告範囲	15.0未満～最終値	7.5未満～最終値		
4662	IV型コラーゲン・7S	検査方法	CLEIA法	RIA法(二抗体法)		
		検体量	血清0.5mL	血清1.0mL		
		基準範囲	4.4 ng/mL以下	5.0 ng/mL以下		
		報告範囲	1.0未満～80.0超	2.5未満～80.0以上		
		所要日数	2～4日	3～5日		
2416	馬尿酸	報告範囲	0.01以下～最終値	0.05未満～最終値		報告範囲の見直し
2417	メチル馬尿酸	報告範囲	0.01以下～最終値	0.05未満～最終値		
2418	マンデル酸	報告範囲	0.01以下～最終値	0.05未満～最終値		
2421	N-メチルホルムアミド	報告範囲	0.5以下～最終値	0.5未満～最終値		
2422	2,5ヘキサンジオン	報告範囲	0.2以下～最終値	0.5未満～最終値		
2462	三塩化酢酸(TCA) (1,1,1-トリクロロエタンの代謝物)	報告範囲	0.3以下～最終値	1.0未満～最終値		
2461	総三塩化物(TTC) (1,1,1-トリクロロエタンの代謝物)	報告範囲	0.3以下～最終値	1.0未満～最終値		
2464	三塩化酢酸(TCA) (トリクロロエチレンの代謝物)	報告範囲	0.3以下～最終値	1.0未満～最終値		
2463	総三塩化物(TTC) (トリクロロエチレンの代謝物)	報告範囲	0.3以下～最終値	1.0未満～最終値		
2466	三塩化酢酸(TCA) (テトラクロロエチレンの代謝物)	報告範囲	0.3以下～最終値	1.0未満～最終値		
2465	総三塩化物(TTC) (テトラクロロエチレンの代謝物)	報告範囲	0.3以下～最終値	1.0未満～最終値		
3830	RLPコレステロール	報告書名称	RLPコレステロール	レムナント様リポ蛋白コレステロール	報告名称の見直し	

◇新法と現法の相関図

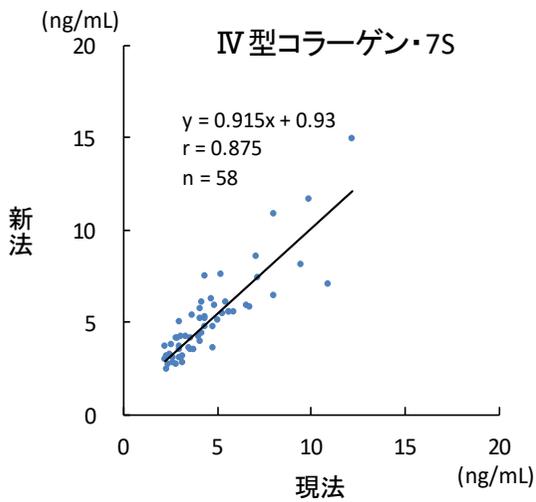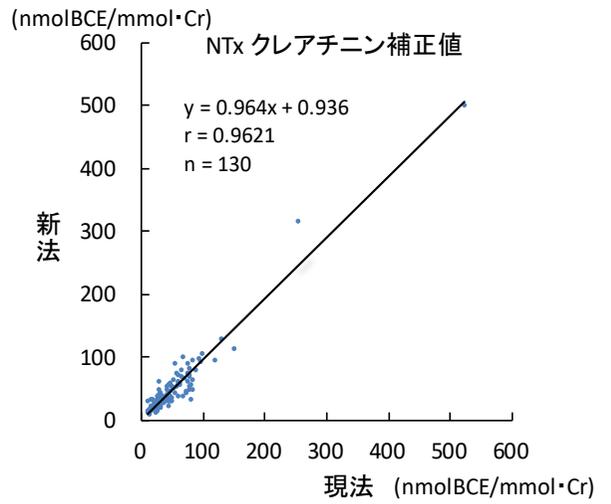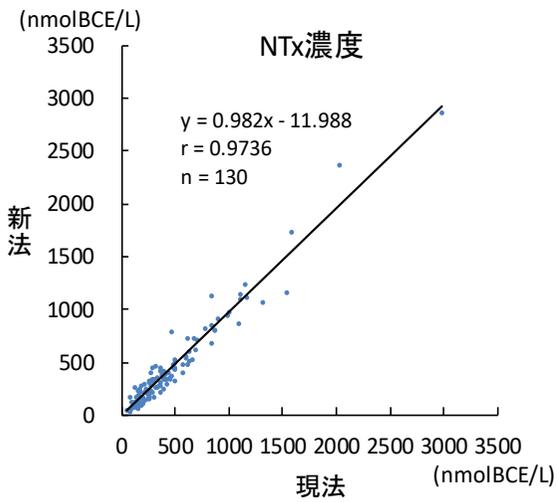

◇受託中止項目

受託中止項目			代替項目
項目コード	検査項目名	中止理由	
4575	ヒトTSHレセプター抗体定量 (TRAb-HUMAN)	受託数僅少の為	【5854】TSHレセプター抗体(第3世代)

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市南町田三丁目45番18号
TEL 042 (795) 6000